

检 验 报 告

TEST REPORT



报告编号: WT225100175

第 1 页, 共 5 页

委托单位 : 深圳市众邦装饰材料有限公司
委托单位地址 : 深圳市龙岗区龙城街道龙西社区清水路志敦巷12号三楼
样品名称 : PVC订制地胶
型号/规格/等级: 2.0mm
检验类别 : 送样检验
检验地点 : 龙岗消防中心

深圳市计量质量检测研究院
(检验检测专用章)

批准人: 吴耀耀

签发日期: 2022年03月30日

签名 :

报告首页背面“重要声明”是报告的组成部分, 任何未包含“重要声明”内容的复制均为不完整复制。

深圳市计量质量检测研究院 Shenzhen Academy of Metrology & Quality Inspection <http://www.smq.com.cn>

电子邮件(E-mail): kfzx@smq.com.cn 客户服务热线 (Customer Service Hotline): 400-900-8999

龙岗消防中心: 深圳市龙岗区平湖街道上木古社区宝来工业区新河路109号3栋 查询电话: 0755-89325252 传真: 0755-89325282 邮编: 518111

Longgang Fire Testing Center: Xinhe Road 109, Shangmugu Community, Pinghu Street, Longgang District, Shenzhen Tel:0755-89325252



扫描全能王 创建

检验报告

报告编号: WT225100175

第 2 页, 共 5 页

样品信息:

样品名称: PVC订制地胶

商标: _____

型号/规格/等级: 2.0mm

样品编/批号: _____

生产日期: _____

生产单位: 深圳市众邦装饰材料有限公司

生产单位地址: _____

样品数量: 3m²

抽样基数: _____

抽样地点: _____

抽样人员: _____

检前样品描述: 正常

客户信息:

委托单位: 深圳市众邦装饰材料有限公司

委托单位地址: 深圳市龙岗区龙城街道龙西社区清水路志敦巷12号三楼

委托单位电话: 15220080008

邮政编码: _____

受检单位: _____

检验信息:

委托日期: 2022年03月25日

委托单号: 8592383

检验类别: 送样检验

获样方式: 送样

检验日期: 2022年03月25日 至 2022年03月29日

检验环境条件: (21~23)℃ (65~70)%RH

判定依据: GB 8624-2012 《建筑材料及制品燃烧性能分级》

检测依据: GB/T 8626-2007 《建筑材料可燃性试验方法》

GB/T 11785-2005 《铺地材料的燃烧性能测定 辐射热源法》

检验结论:

经检验, 该样品燃烧性能符合GB 8624 B₁(C)级要求, 产烟特性等级为s1。

主检: 董存玺

董存玺

审核: 朱剑

朱剑



扫描全能王 创建

检 验 报 告

报告编号: WT225100175

第 3 页, 共 5 页

1. 样品描述

- 1.1 样品面密度: $3.1\text{kg}/\text{m}^2$ 。
- 1.2 样品厚度: 2.3mm 。
- 1.3 样品最终应用说明: 样品直接平铺于水泥地面(委托单位提供)。
- 1.4 样品阻燃处理信息: 委托单位未提供。
- 1.5 样品信息由委托单位提供。

2. 试验描述

试验方法	状态调节	基材	样品安装
GB/T 8626-2007	按EN 13238规定状态调节至质量恒定	——	——
GB/T 11785-2005	按EN 13238规定进行状态调节	燃烧性能等级为 $A1_{fl}$ 、密度为 $(1800\pm 200)\text{kg}/\text{m}^3$ 、厚度为 $(8\pm 2)\text{mm}$ 的水泥纤维板	试样按实际使用方式机械固定在基材上, 未使用粘合剂

3. 试验结果

3.1 燃烧性能等级

序号	测试项目	测试方法	技术指标		实测结果	单项结论
1	燃烧长度 F_s (mm)	GB/T 8626-2007 (点火时间=15s)	B ₁ (C)	20s内焰尖高度 $F_s \leq 150$	火焰尖高度未到达距点火点150mm处, 符合要求	合格
2	临界热辐射通量(kW/m²)	GB/T 11785-2005		≥4.5	6.6	合格

3.2 附加分级

序号	测试项目	测试方法	技术指标	实测结果	单项结论
1	产烟量 $(\% \times \text{min})$	GB/T 11785-2005	$s1: \leq 750$ $s2: \text{未达到}s1$	181.6	$s1$

备注: 本试验结果只与制品试样在特定试验条件下的性能相关, 不能将其作为评价该制品在实际使用中潜在火灾危险性的唯一依据。

4. 说明

产品是否符合法律法规规定, 以相关行政机关的判定为准。



扫描全能王 创建


检 验 报 告

报告编号: WT225100175

第 4 页, 共 5 页

5. 附图

5.1 来样照片

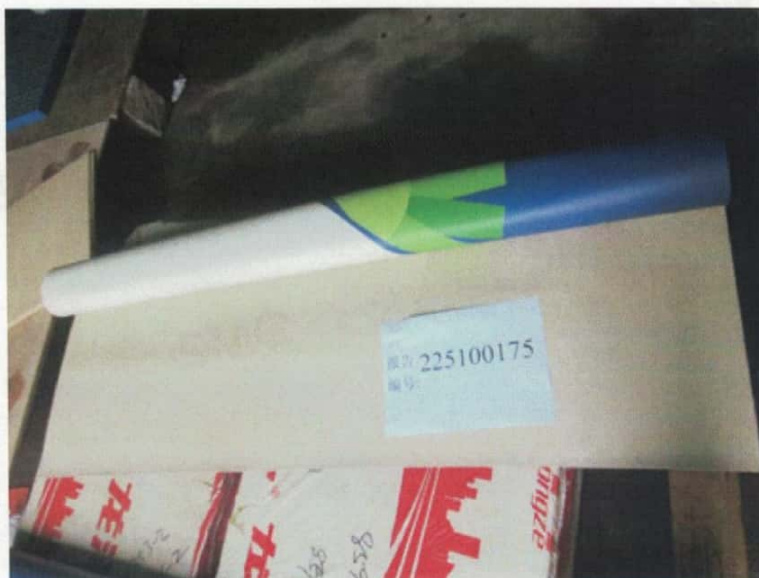

检 验 报 告


报告编号: WT225100175

第 5 页, 共 5 页


5.2 主要试验前后照片

GB/T 11785-2005

试验前照片

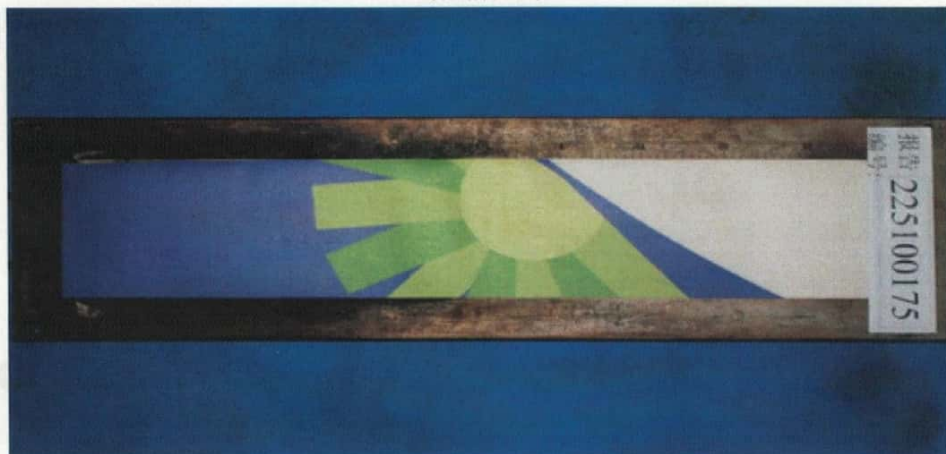

试验后照片

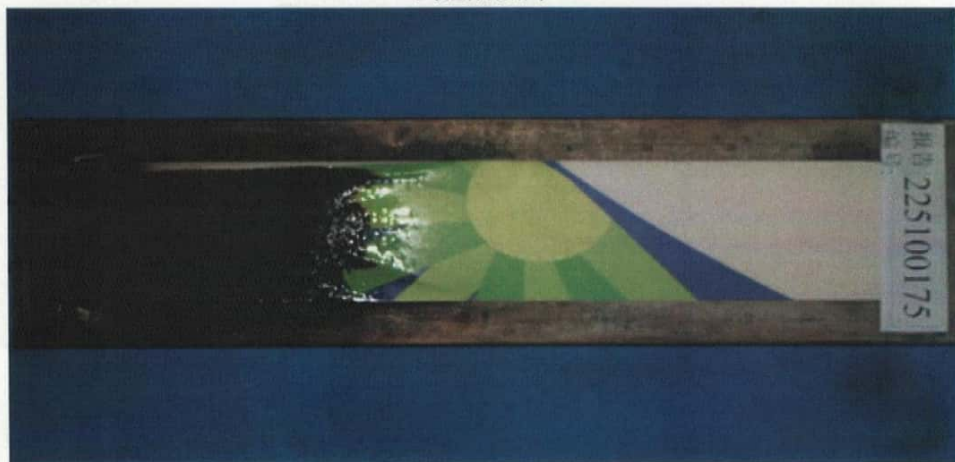

以下空白

